Azienda certificata **ISO 9001:2015**
RINA n.5923/01/S IQNet n.IT-19510
DBA PRO.
Sede legale:
Piazza Roma, 19
32045 S. Stefano di Cadore (BL)
tel 0422.318811 fax 0435.429027
Sede secondaria:
Viale Felissent, 20/D
31020 Villorba (TV)
tel 0422.318811 fax 0422.318888

OIL ITALIA

Progetto: OIL ITALIA S.r.l.

Ferrara Via Modena, 112

Disegnato : Per. Ind. Marco Peppetti

N° di Disegno: Q.E. C.V.C.

Tensione di Esercizio: 400 V / 230 V

Quadro Elettrico C.V.C.

Potere di interruzione (PI): = 10,0 KA
Icn/Icu

Data: 02 Marzo 2020

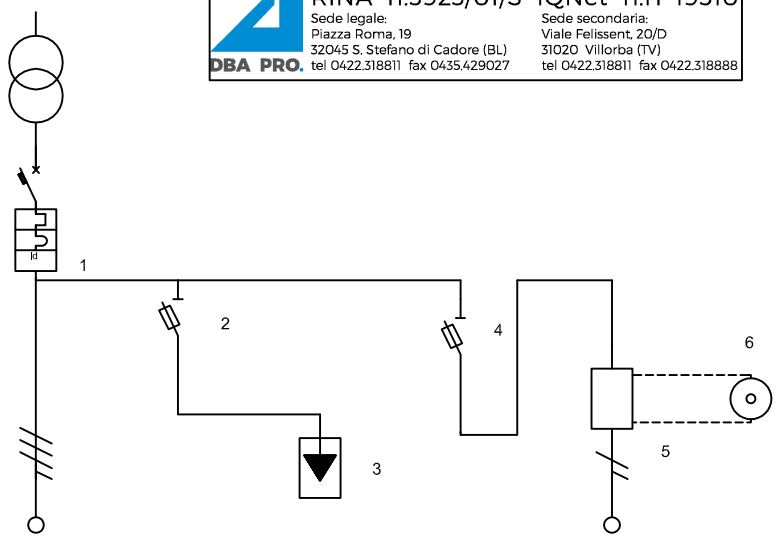

Pag. 1

Descrizione linea	Generale	Protezione Scaricatori	Scaricatori	Protezione Bobina Sgancio	Bobina Di Sgancio	Pulsante Di Sgancio				
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L N	L				
Modulo tempo										
Modulo differenziale	Id= 1S									
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 80	1 " In = 32		1 " In = 4						
Potenza totale	20,000 kW	0,200 kW	0,200 kW	0,100 kW	0,100 kW	0,100 kW				
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00				
Potenza effettiva	20,000 kW	0,200 kW	0,200 kW	0,100 kW	0,100 kW	0,100 kW				
Corrente di impiego Ib [A]										
Sezione fase [mm²]	16	6	6	1,5	1,5	1,5				
Sezione neutro [mm²]	16	6	6	1,5	1,5					
Sezione PE [mm²]			6							
Portata fase [A]										
Lunghezza linea [m]										
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %				
Sezione cablaggio di fase [mm²]	25	6	6	2,5	2,5	2,5				
Codice Morsetti										