Azienda certificata **ISO 9001:2015**
RINA n.5923/01/S IQNet n.IT-19510
Sede legale: Piazza Roma, 19 32045 S. Stefano di Cadore (BL) tel 0422.318811 fax 0435.429027
Sede secondaria: Viale Felissent, 20/D 31020 Villorba (TV) tel 0422.318811 fax 0422.318888
DBA PRO.

Progetto : OIL ITALIA S.r.l.
Ferrara Via modena, 112

Disegnato: Per. Ind. Marco Peppetti

N° di Disegno: Q.E. Antincendio

Tensione di Esercizio : 400 V / 230 V

Antincendio

Potere di interruzione (PI) : = > 4,5 KA
Icn/Icu

Data: 02 Marzo 2020

Pag. 1

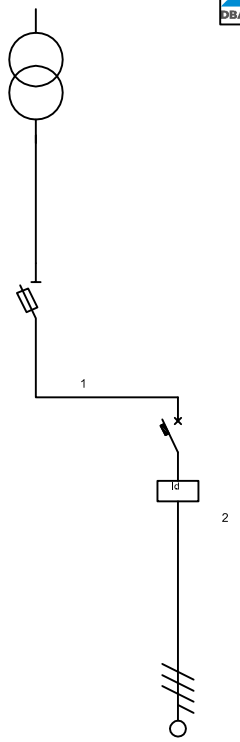

Descrizione linea	Protezione Antincendio	Circuito Antincendio								
Fasi della linea	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N								
Tensione	N07VK	FG7								
Modulo differenziale		Id = 0,5								
Corrente regolata Ir [A]	1 " In = 50	1 " In = 50								
Potenza totale	5,000 kW	5,000 kW								
Ku / Kc	1,00 / 1,00	1,00 / 1,00								
Potenza effettiva	5,000 kW	5,000 kW								
Corrente di impiego Ib [A]										
Sezione fase [mm²]	6	6								
Sezione neutro [mm²]	6	6								
Sezione PE [mm²]		6								
Portata fase [A]										
Lunghezza linea [m]										
C.d.T. linea / C.d.T. totale	0,00 % / 0,00 %	0,00 % / 0,00 %								
Sezione cablaggio di fase [mm²]	2,5	6								
Codice Morsetti										